



Miljöinsp Catharina I-dotter Dahlström

tel 046-355274

e-post catharina.dahlstrom@lund.se


## LUFTEN I LUND - SEPTEMBER 2005



### Sammanfattning



- De uppmätta halterna av svaveldioxid är låga och ligger under miljökvalitetsnormens årsmedelvärde. Något enstaka mätvärden ligger strax över miljömålets årsmedelvärde.
- Kväveoxidhalterna har under månaden varierat med värden över miljömålets årsmedelvärde men under miljömålets dygnsmedelvärde och miljönormens årsmedelvärde.
- Halterna av ozon ligger klart under EU-direktivet och miljömålet.
- Bensenhalterna ligger under miljökvalitetsnormens årsmedelvärde men över IMM:s lågrisknivå.
- PM10-halterna varierar under månaden och ligger under miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde men strax över miljökvalitetsnormens årsmedelvärde.

Observera att mätningarna sker i taknivå och att värdena i gatumiljön kan vara högre.

### Mätresultat

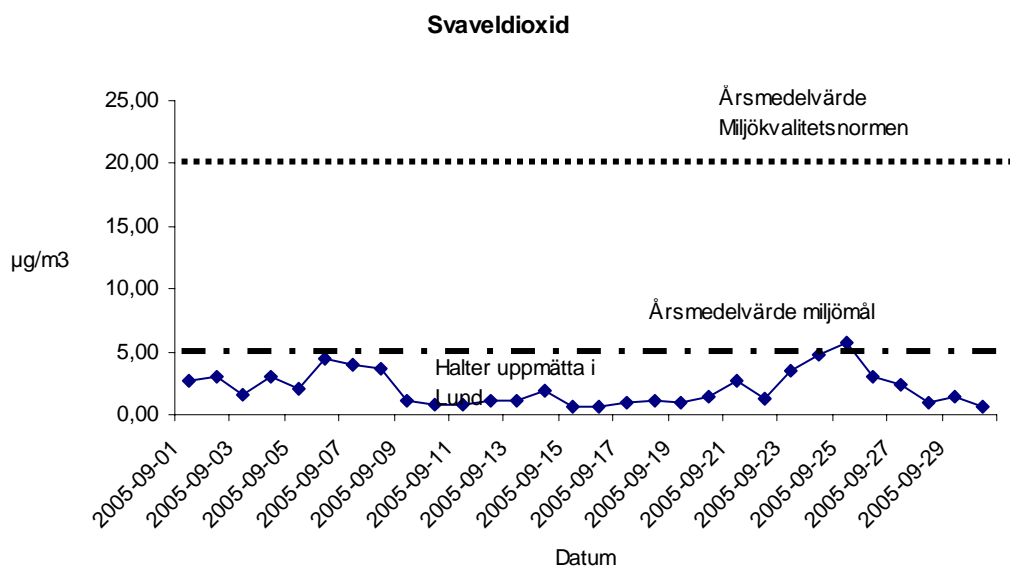

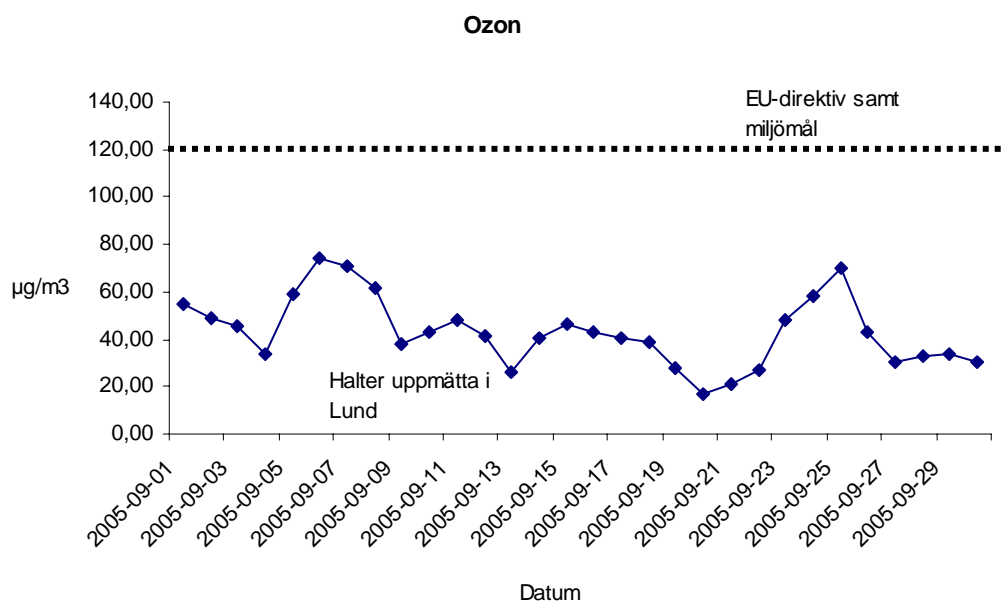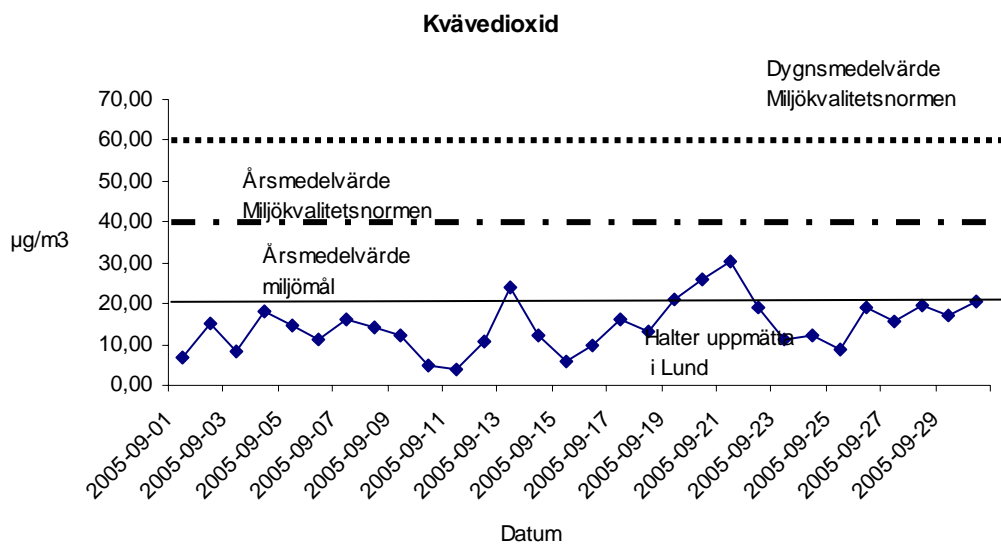

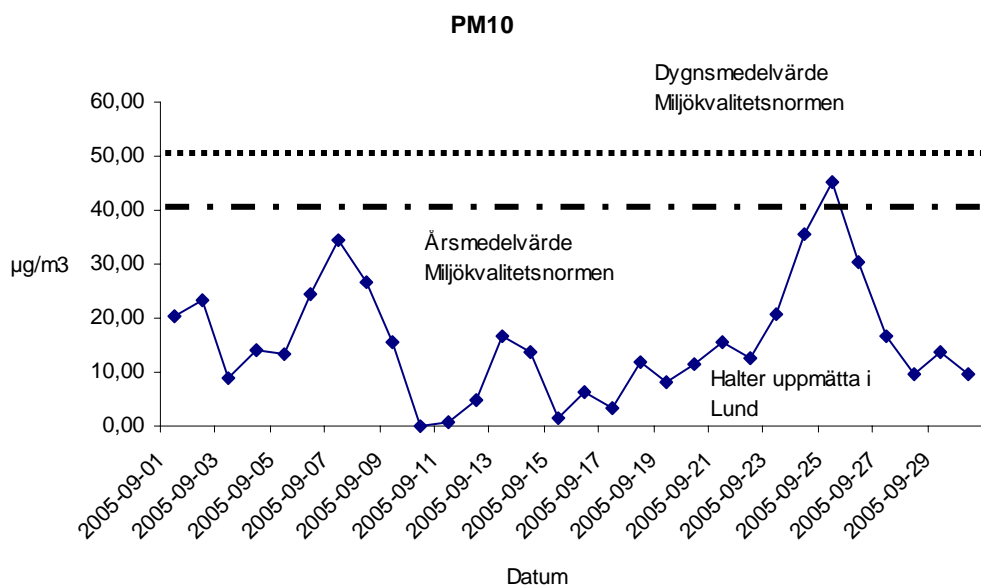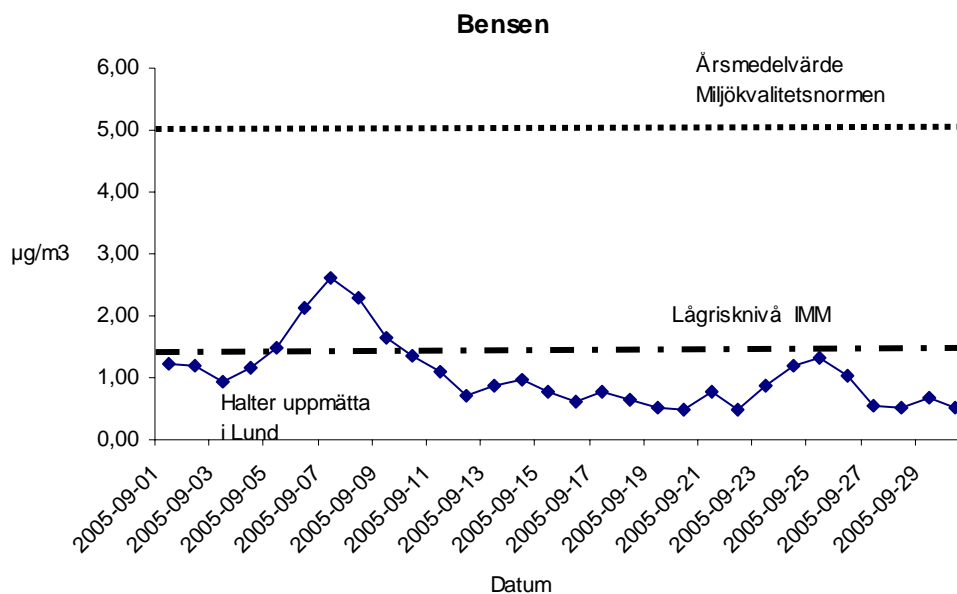

## MILJÖFÖRVALTNINGEN

Catharina I-dotter Dahlström  
Miljöinspektör